

志賀原子力発電所 低レベル放射性廃棄物輸送計画について

平成22年2月26日
原子力安全対策室

標記の件について、本日、北陸電力株式会社より、「志賀原子力発電所周辺的安全確保及び環境保全に関する協定書」第7条に基づき、別紙のとおり連絡がありましたので、お知らせします。

連絡先

原子力安全対策室
(直通) 076(225)1465
(県庁内線) 4234

志賀原子力発電所 低レベル放射性廃棄物輸送計画について

1. 輸送計画

(1) 搬出予定時期

平成22年6月

(2) 輸送品の予定数量

ドラム缶480本（輸送容器60個）

(3) 搬出先施設名

日本原燃株式会社 低レベル放射性廃棄物埋設センター

2. 安全対策

(1) 輸送物の安全対策

- a. 本輸送には、関係法令の技術上の基準に適合している低レベル放射性廃棄物（ドラム缶）輸送専用の輸送容器を使用します。
- b. 低レベル放射性廃棄物を収納した輸送容器（輸送物）の安全性を確認します。

(2) 陸上輸送の安全対策


- a. 輸送車両への輸送容器積付時には、積載方法等についての安全性を確認します。
- b. 陸上輸送の実施に先立って、道路状況を確認し、安全運行の徹底を図ります。
- c. 出発前には車両点検を励行し、運転手には十分な経験を有する者を配置します。

(3) 海上輸送の安全対策

- a. 輸送船には、低レベル放射性廃棄物輸送船として国で定めた基準に適合している専用船を用います。
- b. 輸送船への輸送容器積付時には、積載方法等についての安全性を確認します。
- c. 海上輸送の実施にあたっては、気象状況、海象状況、航路標識等航行区域全般にわたって調査のうえ安全航行を行います。


低レベル放射性廃棄物 輸送容器

低レベル放射性廃棄物（ドラム缶）を安全に運ぶためにつくられた専用の輸送容器です。1個の輸送容器に8本のドラム缶を収納することができ、ドラム缶を保護しながらしっかり固定して安全に輸送できる構造となっています。

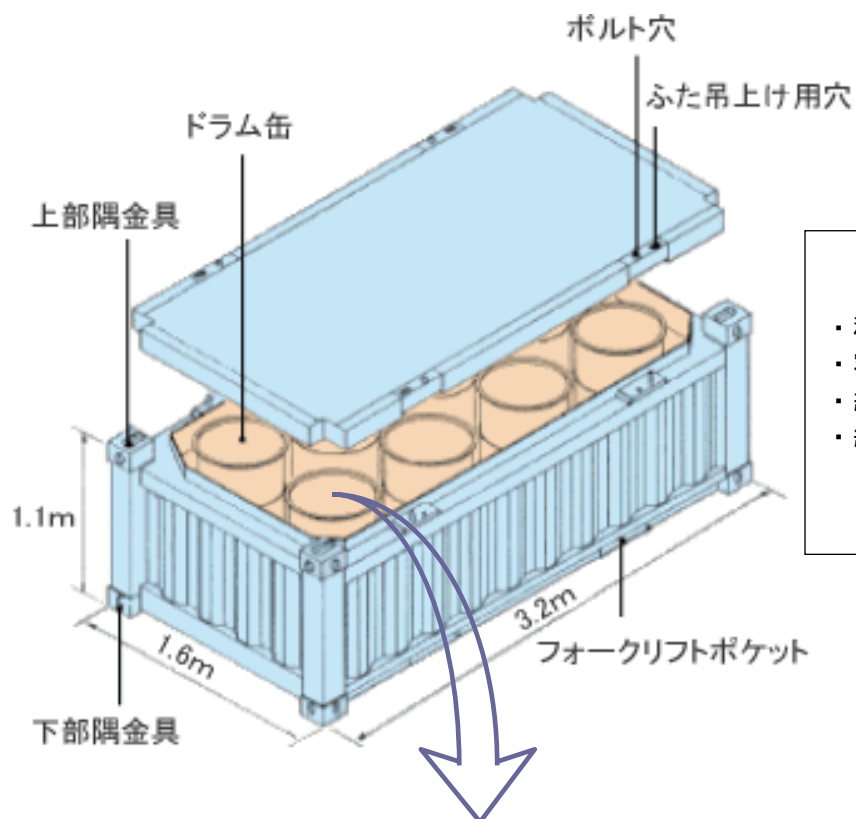

輸送物の概要

- ・種類 : IP-2 型輸送物
- ・容器重量 : 約 1 トン
- ・総重量 : 約 7 トン
- ・線量当量率
 - 容器表面 : 2 mSv/h 以下
 - 表面から 1m : 0.1 mSv/h 以下

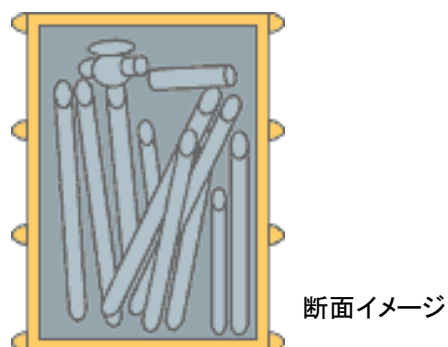

輸送する低レベル放射性廃棄物は、金属類、プラスチック、保温材、フィルタ類などの固体状廃棄物を分別し、ドラム缶に収納した後セメント系充てん材（モルタル）で一体となるように固型化したものです。

低レベル放射性廃棄物 輸送船（青栄丸）

青栄丸は、様々な安全構造を備え、ドラム缶約3,000本（輸送容器約380個）を運ぶことができます。

① 安全航海	衝突や座礁をさけるため、自動衝突予防援助装置や音響測深機などの安全航行設備を備えています。
② 頑丈な構造	船底や船側を二重構造にするなど、万一の衝突や座礁にも強い、頑丈な構造にしています。
③ 放射線の遮へい	船倉を厚い鋼板やコンクリートで囲み、放射線を十分に遮へいする構造にしています。
④ 安全・確実な荷役	安全・確実な荷役作業のために、コンピュータ制御の自動クレーン（16トン）を装備しています。

